

令和8年度発電機（カセットガス式等）保守業務委託 仕様書

1. 適用

本仕様書は、令和8年度発電機（カセットガス式等）保守業務委託に適用する。

2. 業務の概要

本業務は、岡山市の備蓄物資として配備している発電機（カセットガス式195台、LPガス（低圧）式4台、ガソリン式発電機8台）を確実に使用できるように、保守を実施するもの。

3. 業務の期間及び場所

期間 令和8年4月1日から令和8年6月30日まで

場所 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 危機管理室 他

別紙1「発電機配備場所一覧及び台数」による。

※保守実施場所は別紙1の配備場所で必ず実施すること。

変更がある場合は、協議の上決定。

4. 保守対象機器

本田技研工業株式会社製 発電機（カセットガス式）EU9iGB（エネポ）195台

LPガス（低圧）式EU15iGP 4台

ヤンマー式ガソリンインバーター発電機（ガソリン式）G1800IS2 8台

計207台

5. 保守内容

保守内容は「取扱説明書」により、発電機を始動させ、通電を確認しオイル交換を実施するもの。また3分以上の暖気運転及び配管内の残留燃料の使い切りを確実に実施するもの。保守については、対象の発電機について十分な知識を有する者が実施し、保守実施表（別紙2）に記入する。

また、不具合を発見したときは、発注者に報告するとともに、不具合の発電機を市が指定する場所に運搬することとする。

（1）動作確認及び使用燃料等

ア 発電機（カセットガス式）EU9iGB（エネポ）195台

（ア）発電機にカセットガスを入れ、始動させる（3分以上の暖機運転）。

（イ）使用カセットガスは、受注者が準備すること。

（ウ）発電機のメーカーの指定する純正品または推奨品を使用すること。

カセットガス：東邦金属工業株式会社製 TOHO シャトル

（エ）使用カセットガス本数は、発電機1台当りの運転時間は5分を仮定し、195台では975分（16.25時間）になる。発電機1台当りの使用カセットガスの本数は2本。2本で運転時間は約1時間なので使用カセットガス本数は、16.25

時間×2本=32.5本。カセットガスは2本セットで使用するため、32.5本
≒34本とする。

イ LPガス(低压)式EU15iGP 4台

(ア) 発電機にガスを供給し、始動させる(3分以上の暖機運転)。

(イ) 使用するLPガス(アタッチメント、調整器等含む)は、受注者が準備すること。

(ウ) 施設側の専用ボックスのアタッチメントを接続し、接続状態の点検を実施すること。

ウ ヤンマー式ガソリンインバーター発電機(ガソリン式)G1800IS2 8台

(ア) 発電機に燃料(自動車用レギュラーガソリン)を入れ、始動させる(10分以上の暖機運転)。

(イ) 使用するガソリンは、受注者が準備すること。

(2) 通電の確認

テスター等を用い、発電できているか確認し、保守実施表(別紙2)に記入する。

(3) 配管内の残留燃料の使い切り又は排出

ア 発電機(カセットガス式)EU9iGB(エネポ)195台

(ア) 始動している発電機を停止させ、カセットガスを取り出す。

(イ) カセットガスを取り出した状態で、再び発電機を始動させ、配管内の残留ガスを
使い切る。

イ LPガス(低压)式EU15iGP 4台

(ア) 始動している発電機を停止させ、ガス管を取り外す。

(イ) ガス管を取り外した状態で、再び発電機を始動させ、配管内の残留ガスを
使い切る。

ウ ヤンマー式ガソリンインバーター発電機(ガソリン式)G1800IS2 8台

(ア) 始動している発電機を停止させ、燃料タンクキャップ及びストレーナを取り外す。

(イ) ポンプ等を使用して燃料を抜く。(ただし電動式ポンプは使用しないこと)

(ウ) 燃料タンクキャップ及びストレーナを取り付ける。

(4) オイル交換

ア 使用オイルは、受注者が準備すること。

イ 発電機のメーカーの指定する純正品または推奨品を使用すること。

EU9iGB及びEU15iGP: Honda 純正ウルトラG1またはウルトラU汎用(SAE10W-30)

G1800IS2: 4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40API
分類SE級以上)

ウ 使用オイル量は、EU9iGBは1台当り0.25Lを使用するため、195台では19
5台×0.25L=48.75L。

EU15iGPは1台当り0.4Lを使用するため、4台では4台×0.4L=1.6L。

G1800IS2は1台当り0.4Lを使用するため、8台では8台×0.4L=3.2L。
となり、合計54Lを計上する。

(5) オイル充填日等の記載したテプラテープの貼り付け

発電機の上部にオイル充填日等の記載したテプラテープを貼り付けること。

※テプラテープを貼り付け済みの発電機もあるため、その場合はオイル充填年月等を
修正して新たに油性ペンで記載すること。

(6) 作動不良のものは、予備発電機と交換し、担当者へ連絡すること。

(7) 保守実施表及び保守写真の提出

保守完了後、保守実施表（別紙2）を作成し提出すること。また、207台分の発電機の保守完了後の写真（別紙3）を提出すること。

6. 疑義

本仕様書に定める事項又は履行期間中に疑義を生じた場合には、書面を作成し発注者と協議すること。

7. 順守事項

- (1) 受注者は、あらかじめ本件作業の責任者を発注者に届けること。
- (2) みだりに作業に直接関係のない場所に立ち入らないこと。
- (3) 履行場所敷地内（駐車中の車内を含む）喫煙は禁止とする。
- (4) 受注者は、作業遂行上知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。
- (5) 受注者は、仕様書に記載された事項について、作業員に周知徹底させること。

8. その他

- (1) 作業に当たり必要となる工具等は受注者が準備することとする。また、保守の際に必要な燃料等及びエンジンオイルについても同様とする。
- (2) 保守を行う際は安全に十分配慮し、動作確認は必ず屋外で実施すること。
排気ガスの発生する作業を行う場合には、換気の十分な場所において実施するものとし、排気ガスの滞留することのないよう注意すること。
- (3) 作業者は、危機管理室が発行する身分証明書を携行すること。
*身分証明書を作成にあたり、作業者の顔写真、氏名及び生年月日を危機管理室に提出すること。
- (4) 作業に当たり発生したオイル等の廃棄物は受注者が処理すること。必要に応じて廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適切に処理すること。
- (5) 作業する前日までに、保守を行う学校及び公民館等の施設管理者へ事前連絡を行い、作業すること。

9. 提出書類

受注者は、契約締結後に岡山市契約規則で定めるもののほか、以下の書類を提出すること。

- (1) 業務責任者届
- (2) 工程表
- (3) 業務着手届
- (4) その他、岡山市の指示する書類等

10. 担当者

岡山市危機管理室 渡邊 電話：086-803-1082 FAX：086-234-7066

発電機(ホンダ製)配備場所一覧及び台数

発電機配置場所 名称	発電機種類	区	所在地	電話番号	台数	テプラテープへ記載番号
危機管理室	カセットガス式	北区	岡山市北区鹿田町一丁目1番1号	086-803-1082	1	26
北長瀬未来ふれあい総合公園集中備蓄倉庫	カセットガス式	北区	岡山市北区野田四丁目18番2号	危機管理室へ電話	5	1,4,88,93,195
	ガソリン式	北区	岡山市北区野田四丁目18番2号	危機管理室へ電話	4	G001~G004
岡山中央小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区弓之町9-27	086-234-7750	1	6
清輝小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区新道1	086-225-4875	1	7
伊島小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区伊島町一丁目6-6	086-252-2251	1	8
津島小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区津島本町19-1	086-253-3250	1	9
石井小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区寿町2-8	086-252-5151	1	10
鹿田小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区大供表町16-50	086-225-4646	1	11
大元小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区大元上町9-43	086-241-8562	1	12
御野小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区中井町一丁目6-34	086-225-3675	1	13
岡南小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区岡南町二丁目4-5	086-225-3526	1	14
牧石小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区玉柏2108	086-228-0036	1	15
大野小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区大安寺南町二丁目8-36	086-252-1722	1	16
西小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区中山道一丁目18-20	086-241-0936	1	17
御南小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区今保243-3	086-243-2461	1	18
陵南小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区東花尻241-1	086-292-0023	1	19
三門小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区下伊福西町5-37	086-252-2721	1	21
中山小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区一宮702	086-284-0014	1	22
馬屋下小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区松尾105-1	086-284-0407	1	23
桃丘小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区芳賀5111-22	086-284-7668	1	24
平津小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区檜津738-1	086-284-0010	1	25
野谷小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区栢谷259-1	086-294-3609	1	3
横井小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区横井上178	086-294-2303	1	27
馬屋上小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区富吉2944-2	086-294-3602	1	28
庄内小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区三手336-2	086-287-2014	1	29
加茂小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区津寺517	086-287-2077	1	152
鯉山小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区吉備津1444	086-287-3024	1	31
吉備小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区庭瀬256	086-293-0002	1	32
足守小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区足守789	086-295-0058	1	33
あしもり学園(蛍明小、足守中)	カセットガス式	北区	岡山市北区大井360番地	086-295-0142	1	34
	LPガス式	北区	岡山市北区大井360番地	086-295-0142	1	LP003
御津小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区御津宇垣1212	086-724-1721	1	35
	LPガス式	北区	岡山市北区御津宇垣1212	086-724-1721	1	LP004
御津南小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区御津野之口1616	086-724-1131	2	20,36
五城小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区御津新庄3055	086-724-0404	1	38
建部小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町富沢366	086-722-0073	1	39
	LPガス式	北区	岡山市北区建部町富沢366	086-722-0073	1	LP001
竹枝小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町吉田1504	086-722-0818	1	40
福渡小学校	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町川口1302	086-722-2111	1	41
岡山中央中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区蕃山町6-10	086-225-0151	1	42
岡北中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区津島東一丁目1-1	086-252-3256	1	43
京山中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区津島京町一丁目7-1	086-254-2797	1	44
石井中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区下伊福上町10-9	086-252-1165	1	45
桑田中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区東島田町二丁目3-35	086-224-5836	1	46
岡輝中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区岡町12-17	086-224-0358	1	47
御南中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区田中581	086-241-3357	1	48
中山中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区辛川市場159	086-284-0038	1	49
香和中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区吉宗590	086-294-2009	1	50
高松中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区高松原古才30	086-287-2052	1	51
吉備中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区庭瀬103	086-293-0003	1	52
岡山後楽館中・高等学校	カセットガス式	北区	岡山市北区南方一丁目3-15	086-226-7100	1	53
御津中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区御津宇垣1227	086-724-0541	1	54

発電機(ホンダ製)配備場所一覧及び台数

発電機配置場所 名称	発電機種類	区	所在地	電話番号	台数	テプラテープへ記載番号
建部中学校	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町北区建部上734	086-722-0517	1	55
岡山県立岡山一宮高等学校	カセットガス式	北区	岡山県岡山市北区檜津221	086-284-2241	1	56
岡山県立岡山南高等学校	カセットガス式	北区	岡山県岡山市北区奥田2丁目4-7	086-224-2226	1	57
旧福谷小学校	カセットガス式	北区	岡山県岡山市北区河原1303	危機管理室へ電話	2	58,59
岡西公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区下伊福西町1-48	086-253-7581	1	60
北公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区津島東一丁目3-14	086-254-4633	1	61
一宮公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区一宮456-3	086-284-6224	1	62
津高公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区栢谷1677	086-294-4222	1	63
高松公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区津寺104	086-287-2057	1	64
吉備公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区庭瀬416	086-293-2170	1	65
足守公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区足守718	086-295-1942	1	66
大元公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区大元上町10-31	086-241-8526	1	67
京山公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区伊島町二丁目9-38	086-253-8302	1	68
御南西公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区田中157-110	086-244-1855	1	69
旭公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区広瀬町3-26	086-224-0515	1	70
岡輝公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区旭本町1-80	086-222-0855	1	71
御津公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区御津宇垣1629	086-724-1441	1	72
建部町公民館	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町福渡496-1	086-722-2212	1	73
吉備地域センター	カセットガス式	北区	岡山市北区庭瀬416番地	086-293-1111	1	74
建部支所(総務民生課へ)	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町福渡489	086-722-1112	1	75
建部防災センター【建部支所(総務民生課へ)】	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町福渡489	086-722-1112	1	76
御津支所(総務民生課へ)	カセットガス式	北区	岡山市北区御津金川1020番地	086-724-1111	1	77
高松地域センター	カセットガス式	北区	岡山市北区高松原古才247番地	086-287-3731	1	78
鶴田連絡所	カセットガス式	北区	岡山市北区建部町角石谷2063	086-722-0039	1	79
旭東小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区門田屋敷本町1-17	086-272-5168	1	80
三勲小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区徳吉町一丁目1-21	086-272-3141	1	81
宇野小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区原尾島一丁目9-1	086-272-5281	1	82
旭竜小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区八幡8の1	086-275-0130	1	83
平井小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区平井四丁目19-52	086-277-7204	1	84
操南小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区藤崎45	086-277-7127	1	85
操明小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区藤崎721-3	086-276-0331	1	2
富山小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区福泊233	086-277-7221	1	87
旭操小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区倉富160	086-276-2371	1	30
財田小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区長岡58-2	086-279-0022	1	89
竜之口小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区四御神266	086-279-4675	1	90
高島小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区国府市場131	086-275-0069	1	91
幡多小学校	カセットガス式	中区	岡山市中区高屋254	086-272-1776	1	92
東山中学校	カセットガス式	中区	岡山市中区御幸町13-3	086-272-2168	1	37
操山中学校	カセットガス式	中区	岡山市中区国富三丁目11-1	086-272-2248	1	94
操南中学校	カセットガス式	中区	岡山市中区藤崎130-2	086-277-7281	1	95
富山中学校	カセットガス式	中区	岡山市中区海吉1462-5	086-277-2812	1	96
竜操中学校	カセットガス式	中区	岡山市中区赤田188-1	086-272-9696	1	97
高島中学校	カセットガス式	中区	岡山市中区賞田190-1	086-275-2882	1	98
操山公民館	カセットガス式	中区	岡山市中区国富三丁目9-12	086-271-5030	1	99
東公民館	カセットガス式	中区	岡山市中区高屋344-1	086-271-1911	1	100
操南公民館	カセットガス式	中区	岡山市中区藤崎201-4	086-276-7898	1	101
富山公民館	カセットガス式	中区	岡山市中区福泊246-1	086-274-0827	1	102
高島公民館	カセットガス式	中区	岡山市中区国府市場99-5	086-275-1341	1	103
東山公民館	カセットガス式	中区	岡山市中区平井四丁目13-33	086-276-6202	1	104
中区役所(総務・地域振興課)	カセットガス式	中区	岡山市中区浜三丁目7-7-15	086-803-1000	3	105,106,107
岡山県立操山高等学校	カセットガス式	中区	岡山市中区浜412	086-272-1241	1	5
岡山県立岡山城東高等学校	カセットガス式	中区	岡山市中区下110	086-279-2005	1	108
古都小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区古都宿453-1	086-279-0616	1	109
可知小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区可知一丁目83-2	086-942-3555	1	110

発電機(ホンダ製)配備場所一覧及び台数

発電機配置場所 名称	発電機種類	区	所在地	電話番号	台数	テプラテープへ記載番号
芥子山小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区西大寺松崎97	086-943-8570	1	111
政田小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区政津850	086-948-3406	1	112
開成小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区金田1524	086-948-2042	1	113
西大寺小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区西大寺上一丁目19-21	086-942-2155	1	114
西大寺南小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区金岡西町435-1	086-942-2074	1	115
雄神小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区富崎218	086-942-3237	1	116
豊小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区西大寺川口130-2	086-942-2800	1	117
旧太伯小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区神崎町860	危機管理室へ電話	1	118
旧幸島小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区水門町571	危機管理室へ電話	1	119
旧朝日小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区西片岡83	危機管理室へ電話	1	120
旧大宮小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区上阿知967	危機管理室へ電話	1	121
浮田小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区沼1725	086-297-2017	1	122
平島小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区東平島1293	086-297-3037	1	144
城東台小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区城東台西三丁目6-3	086-208-6430	1	124
御休小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区西祖179	086-297-2031	1	125
角山小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区才崎389	086-297-2378	1	126
江西小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区瀬戸町江尻1399-2	086-952-0033	1	127
千種小学校	カセットガス式	東区	岡山市東区瀬戸町鍛冶屋391	086-953-0604	1	128
旭東中学校	カセットガス式	東区	岡山市東区大多羅町276	086-942-2644	1	129
西大寺中学校	カセットガス式	東区	岡山市東区西大寺上一丁目20-60	086-942-3818	1	130
上南中学校	カセットガス式	東区	岡山市東区金田722	086-948-3403	1	131
山南学園	カセットガス式	東区	岡山市東区北幸田509	086-946-8102	1	132
瀬戸中学校	カセットガス式	東区	岡山市東区瀬戸町瀬戸444	086-952-0027	1	133
上道中学校	カセットガス式	東区	岡山市東区南古都714	086-297-2004	1	134
岡山県立瀬戸南高等学校	カセットガス式	東区	岡山県岡山市東区瀬戸町沖88	086-952-0831	1	135
西大寺公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区向州1-1	086-942-6252	1	136
上南公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区君津636	086-948-3352	1	137
上道公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区東平島191	086-297-2377	1	138
旭東公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区西大寺松崎310-1	086-943-1154	1	139
山南公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区邑久郷688	086-946-8165	1	140
瀬戸公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区瀬戸町瀬戸54-1	086-952-4146	1	141
万富公民館	カセットガス式	東区	岡山市東区瀬戸町万富257	086-953-0610	1	142
東区役所(総務・地域振興課)	カセットガス式	東区	岡山市東区西大寺南一丁目2番4号	086-803-1000	3	123,143,145
東区集中備蓄倉庫	ガソリン式	東区	岡山市東区西大寺新地170-2	危機管理室へ電話	2	G005~G006
瀬戸支所(総務民生課)	カセットガス式	東区	岡山市東区瀬戸町瀬戸45	086-952-1112	1	146
福浜小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区福富東一丁目1-1	086-262-0145	1	147
平福小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区平福一丁目7-1	086-263-7621	1	148
芳泉小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区芳泉三丁目2-3	086-264-6706	1	149
福島小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区立川町3-37	086-264-3151	1	150
南輝小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区南輝三丁目6-9	086-263-5800	1	151
芳田小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区泉田408	086-241-6900	1	153
芳明小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区万倍1	086-241-4005	1	154
甲浦小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区飽浦250	086-267-2306	1	155
小串小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区小串3379	086-269-2014	1	156
妹尾小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区妹尾1353	086-282-1170	1	157
箕島小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区箕島2384	086-282-0279	1	158
福田小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区古新田1095	086-282-1136	1	159
興除小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区中畦593	086-298-2010	1	160
曾根小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区曾根139-2	086-298-2006	1	161
東疇小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区東畦656-2	086-282-0900	1	162
第一藤田小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区藤田349	086-296-2877	1	163
第二藤田小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区藤田595	086-296-3129	1	164
第三藤田小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区藤田1757	086-296-2479	1	165
灘崎小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区片岡1091	086-362-0052	1	166

発電機(ホンダ製)配備場所一覧及び台数

発電機配置場所 名称	発電機種類	区	所在地	電話番号	台数	テプラテープへ記載番号
灘崎小学校(迫川分校)	カセットガス式	南区	岡山市南区迫川1094	086-362-0568	1	167
七区小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区北七区61-3	086-362-0171	1	168
彦崎小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区彦崎2642	086-362-1179	1	169
浦安小学校	カセットガス式	南区	岡山市南区浦安本町95	086-264-7469	1	170
福浜中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区三浜町二丁目3-26	086-262-1178	1	171
福南中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区築港ひかり町10-35	086-264-5490	1	172
芳泉中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区芳泉三丁目2-1	086-264-9081	1	173
芳田中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区当新田468-1	086-241-0533	1	174
光南台中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区飽浦390	086-267-2046	1	175
	LPガス式	南区	〃	〃	1	LP002
妹尾中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区妹尾1212	086-282-1144	1	176
福田中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区山田544-3	086-282-0370	1	177
興除中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区中畦589-4	086-298-2034	1	178
藤田中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区藤田400	086-296-2126	1	179
灘崎中学校	カセットガス式	南区	岡山市南区片岡770	086-362-0073	1	180
岡南公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区若葉町22-16	086-262-3483	1	181
妹尾公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区箕島1025-1	086-282-4747	1	182
福田公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区古新田1186	086-282-3773	1	183
興除公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区中畦589-1	086-298-2660	1	184
藤田公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区藤田508	086-296-2185	1	185
南公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区芳泉三丁目2-1	086-263-7919	1	186
福浜公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区福富中一丁目16-22	086-265-4835	1	187
芳田公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区西市96-1	086-245-0688	1	188
光南台公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区宮浦1324	086-267-1255	1	189
灘崎公民館	カセットガス式	南区	岡山市南区片岡159-1	086-362-0408	1	190
灘崎支所(総務民生課)	カセットガス式	南区	岡山市南区片岡207番地	086-363-5201	2	191,192
南区役所(総務・地域振興課)	カセットガス式	南区	岡山市南区浦安南町495番地5	086-902-3540	3	86,193,194
南区集中備蓄倉庫	ガソリン式	南区	岡山市南区浦安南町495番地2	危機管理室へ電話	2	G007~G008

総台数 207

カセットガス式 195

LPガス式 4

ガソリン式 8

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
記入例	岡山中央小学校	1	2016年	カセットガス式	EAWJ- 1115205	4/1	●●●●	○	良	
26	危機管理室	1	2017年	カセットガス式						
195	北長瀬未来ふれあい総合 公園集中備蓄倉庫	1	2015年	カセットガス式						
1		1	2015年	カセットガス式						
4		1	2017年	カセットガス式						
88		1	2015年	カセットガス式						
93		1	2015年	カセットガス式						
G001		1	2024年	ガソリン式						
G002		1	2024年	ガソリン式						
G003		1	2024年	ガソリン式						
G004		1	2024年	ガソリン式						
6		岡山中央小学校	1	2016年	カセットガス式					
7	清輝小学校	1	2014年	カセットガス式						
8	伊島小学校	1	2018年	カセットガス式						
9	津島小学校	1	2018年	カセットガス式						
10	石井小学校	1	2018年	カセットガス式						
11	鹿田小学校	1	2014年	カセットガス式						
12	大元小学校	1	2017年	カセットガス式						
13	御野小学校	1	2015年	カセットガス式						
14	岡南小学校	1	2014年	カセットガス式						
15	牧石小学校	1	2016年	カセットガス式						
16	大野小学校	1	2014年	カセットガス式						
17	西小学校	1	2014年	カセットガス式						
18	御南小学校	1	2014年	カセットガス式						
19	陵南小学校	1	2018年	カセットガス式						
21	三門小学校	1	2015年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
22	中山小学校	1	2020年	カセットガス式						
23	馬屋下小学校	1	2017年	カセットガス式						
24	桃丘小学校	1	2016年	カセットガス式						
25	平津小学校	1	2015年	カセットガス式						
3	野谷小学校	1	2014年	カセットガス式						
27	横井小学校	1	2016年	カセットガス式						
28	馬屋上小学校	1	2016年	カセットガス式						
29	庄内小学校	1	2017年	カセットガス式						
152	加茂小学校	1	2016年	カセットガス式						
31	鯉山小学校	1	2016年	カセットガス式						
32	吉備小学校	1	2018年	カセットガス式						
33	足守小学校	1	2016年	カセットガス式						
34	あしもり学園(蛍明小、足守中)	1	2015年	カセットガス式						
LP003		1	2023年	LPガス式						
35	御津小学校	1	2016年	カセットガス式						
LP004		1	2023年	LPガス式						
36	御津南小学校	1	2016年	カセットガス式						
20		1	2015年	カセットガス式						
38	五城小学校	1	2018年	カセットガス式						
39	建部小学校	1	2016年	カセットガス式						
LP001		1	2022年	LPガス式						
40	竹枝小学校	1	2017年	カセットガス式						
41	福渡小学校	1	2016年	カセットガス式						
42	岡山中央中学校	1	2018年	カセットガス式						
43	岡北中学校	1	2016年	カセットガス式						
44	京山中学校	1	2016年	カセットガス式						
45	石井中学校	1	2015年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
46	桑田中学校	1	2018年	カセットガス式						
47	岡輝中学校	1	2015年	カセットガス式						
48	御南中学校	1	2016年	カセットガス式						
49	中山中学校	1	2020年	カセットガス式						
50	香和中学校	1	2020年	カセットガス式						
51	高松中学校	1	2020年	カセットガス式						
52	吉備中学校	1	2017年	カセットガス式						
53	岡山後楽館中・高等学校	1	2014年	カセットガス式						
54	御津中学校	1	2017年	カセットガス式						
55	建部中学校	1	2016年	カセットガス式						
56	岡山県立岡山一宮高等学校	1	2015年	カセットガス式						
57	岡山県立岡山南高等学校	1	2016年	カセットガス式						
58	旧福谷小学校	1	2015年	カセットガス式						
59		1	2015年	カセットガス式						
60	岡西公民館	1	2020年	カセットガス式						
61	北公民館	1	2020年	カセットガス式						
62	一宮公民館	1	2020年	カセットガス式						
63	津高公民館	1	2020年	カセットガス式						
64	高松公民館	1	2020年	カセットガス式						
65	吉備公民館	1	2020年	カセットガス式						
66	足守公民館	1	2020年	カセットガス式						
67	大元公民館	1	2020年	カセットガス式						
68	京山公民館	1	2020年	カセットガス式						
69	御南西公民館	1	2020年	カセットガス式						
70	旭公民館	1	2020年	カセットガス式						
71	岡輝公民館	1	2020年	カセットガス式						
72	御津公民館	1	2020年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
73	建部町公民館	1	2020年	カセットガス式						
74	吉備地域センター	1	2016年	カセットガス式						
75	建部支所(総務民生課へ)	1	2014年	カセットガス式						
76	建部防災センター 【建部支所(総務民生課へ)】	1	2015年	カセットガス式						
77	御津支所(総務民生課へ)	1	2014年	カセットガス式						
78	高松地域センター	1	2016年	カセットガス式						
79	鶴田連絡所	1	2016年	カセットガス式						
80	旭東小学校	1	2016年	カセットガス式						
81	三勲小学校	1	2017年	カセットガス式						
82	宇野小学校	1	2018年	カセットガス式						
83	旭竜小学校	1	2017年	カセットガス式						
84	平井小学校	1	2018年	カセットガス式						
85	操南小学校	1	2016年	カセットガス式						
2	操明小学校	1	2015年	カセットガス式						
87	富山小学校	1	2016年	カセットガス式						
30	旭操小学校	1	2017年	カセットガス式						
89	財田小学校	1	2016年	カセットガス式						
90	竜之口小学校	1	2014年	カセットガス式						
91	高島小学校	1	2015年	カセットガス式						
92	幡多小学校	1	2018年	カセットガス式						
37	東山中学校	1	2016年	カセットガス式						
94	操山中学校	1	2017年	カセットガス式						
95	操南中学校	1	2018年	カセットガス式						
96	富山中学校	1	2016年	カセットガス式						
97	竜操中学校	1	2014年	カセットガス式						
98	高島中学校	1	2018年	カセットガス式						
99	操山公民館	1	2020年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
100	東公民館	1	2020年	カセットガス式						
101	操南公民館	1	2020年	カセットガス式						
102	富山公民館	1	2020年	カセットガス式						
103	高島公民館	1	2020年	カセットガス式						
104	東山公民館	1	2020年	カセットガス式						
105	中区役所(総務・地域振興課)	1	2014年	カセットガス式						
106		1	2014年	カセットガス式						
107		1	2015年	カセットガス式						
5	岡山県立操山高等学校	1	2014年	カセットガス式						
108	岡山県立岡山城東高等学校	1	2020年	カセットガス式						
109	古都小学校	1	2018年	カセットガス式						
110	可知小学校	1	2017年	カセットガス式						
111	芥子山小学校	1	2015年	カセットガス式						
112	政田小学校	1	2016年	カセットガス式						
113	開成小学校	1	2015年	カセットガス式						
114	西大寺小学校	1	2017年	カセットガス式						
115	西大寺南小学校	1	2018年	カセットガス式						
116	雄神小学校	1	2016年	カセットガス式						
117	豊小学校	1	2016年	カセットガス式						
118	旧太伯小学校	1	2016年	カセットガス式						
119	旧幸島小学校	1	2017年	カセットガス式						
120	旧朝日小学校	1	2016年	カセットガス式						
121	旧大宮小学校	1	2017年	カセットガス式						
122	浮田小学校	1	2018年	カセットガス式						
144	平島小学校	1	2014年	カセットガス式						
124	城東台小学校	1	2020年	カセットガス式						
125	御休小学校	1	2017年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
126	角山小学校	1	2018年	カセットガス式						
127	江西小学校	1	2018年	カセットガス式						
128	千種小学校	1	2018年	カセットガス式						
129	旭東中学校	1	2017年	カセットガス式						
130	西大寺中学校	1	2018年	カセットガス式						
131	上南中学校	1	2016年	カセットガス式						
132	山南学園	1	2016年	カセットガス式						
133	瀬戸中学校	1	2014年	カセットガス式						
134	上道中学校	1	2017年	カセットガス式						
135	岡山県立瀬戸南高等学校	1	2016年	カセットガス式						
136	西大寺公民館	1	2020年	カセットガス式						
137	上南公民館	1	2020年	カセットガス式						
138	上道公民館	1	2020年	カセットガス式						
139	旭東公民館	1	2020年	カセットガス式						
140	山南公民館	1	2020年	カセットガス式						
141	瀬戸公民館	1	2020年	カセットガス式						
142	万富公民館	1	2020年	カセットガス式						
143	東区役所(総務・地域振興課)	1	2014年	カセットガス式						
123		1	2016年	カセットガス式						
145		1	2015年	カセットガス式						
G005	東区集中備蓄倉庫	1	2024年	ガソリン式						
G006		1	2024年	ガソリン式						
146	瀬戸支所(総務民生課)	1	2015年	カセットガス式						
147	福浜小学校	1	2017年	カセットガス式						
148	平福小学校	1	2018年	カセットガス式						
149	芳泉小学校	1	2017年	カセットガス式						
150	福島小学校	1	2017年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
151	南輝小学校	1	2018年	カセットガス式						
153	芳田小学校	1	2016年	カセットガス式						
154	芳明小学校	1	2018年	カセットガス式						
155	甲浦小学校	1	2014年	カセットガス式						
156	小串小学校	1	2016年	カセットガス式						
157	妹尾小学校	1	2016年	カセットガス式						
158	箕島小学校	1	2017年	カセットガス式						
159	福田小学校	1	2016年	カセットガス式						
160	興除小学校	1	2016年	カセットガス式						
161	曾根小学校	1	2017年	カセットガス式						
162	東疇小学校	1	2016年	カセットガス式						
163	第一藤田小学校	1	2017年	カセットガス式						
164	第二藤田小学校	1	2017年	カセットガス式						
165	第三藤田小学校	1	2018年	カセットガス式						
166	灘崎小学校	1	2020年	カセットガス式						
167	灘崎小学校(迫川分校)	1	2016年	カセットガス式						
168	七区小学校	1	2018年	カセットガス式						
169	彦崎小学校	1	2017年	カセットガス式						
170	浦安小学校	1	2018年	カセットガス式						
171	福浜中学校	1	2018年	カセットガス式						
172	福南中学校	1	2017年	カセットガス式						
173	芳泉中学校	1	2014年	カセットガス式						
174	芳田中学校	1	2017年	カセットガス式						
175	光南台中学校	1	2017年	カセットガス式						
LP002		1	2022年	LPガス式						
176	妹尾中学校	1	2018年	カセットガス式						
177	福田中学校	1	2017年	カセットガス式						

令和8年度発電機保守実施表

【オイル交換】
 済:「○」を記入
 未:空欄

【保守結果】
 良:動く且つ通電あり
 不良:動かない又は通電なし

テプラテープへ 記載番号	名称	台数	製造年式	発電機種類	実施結果					
					発電機の本体 番号を記入	保守日	保守実施者	オイル交換	保守結果 (良・不良)	備考
178	興除中学校	1	2018年	カセットガス式						
179	藤田中学校	1	2016年	カセットガス式						
180	灘崎中学校	1	2016年	カセットガス式						
181	岡南公民館	1	2020年	カセットガス式						
182	妹尾公民館	1	2020年	カセットガス式						
183	福田公民館	1	2020年	カセットガス式						
184	興除公民館	1	2020年	カセットガス式						
185	藤田公民館	1	2020年	カセットガス式						
186	南公民館	1	2020年	カセットガス式						
187	福浜公民館	1	2020年	カセットガス式						
188	芳田公民館	1	2020年	カセットガス式						
189	光南台公民館	1	2020年	カセットガス式						
190	灘崎公民館	1	2020年	カセットガス式						
191	灘崎支所(総務民生課)	1	2014年	カセットガス式						
192		1	2014年	カセットガス式						
193	南区役所(総務・地域振興課)	1	2014年	カセットガス式						
194		1	2014年	カセットガス式						
86		1	2016年	カセットガス式						
G007	南区集中備蓄倉庫	1	2024年	ガソリン式						
G008		1	2024年	ガソリン式						

総数 207
 カセットガス式 195
 LPガス式 4
 ガソリン式 8

報告写真

1か所につき4枚撮影すること

発電機を含めた
全景を撮影すること


発電機の本体番号が写真から
読み取れる写真



オイル交換写真or通電確認写真

テプラテープ周辺を拡大した写真

テプラテープ周辺を拡大した写真を撮影すること

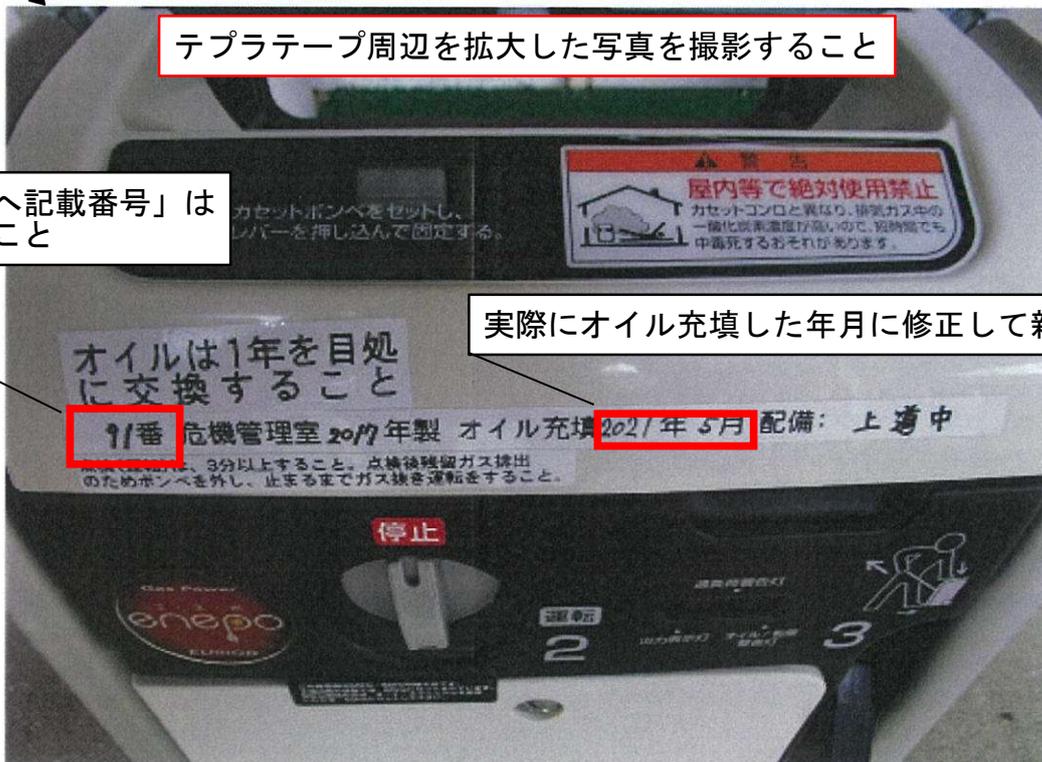

「テプラテープへ記載番号」は
ここへ記載すること

実際にオイル充填した年月に修正して新たに記載すること

91番 危機管理室 2017年製 オイル充填 2021年5月 配備: 上道中